

## SM3390B 传感器与组态王联机步骤


### 1、设置串口



### 2、在 PLC 设备厂家找出莫迪康 RTU



### 3、选择设备测试

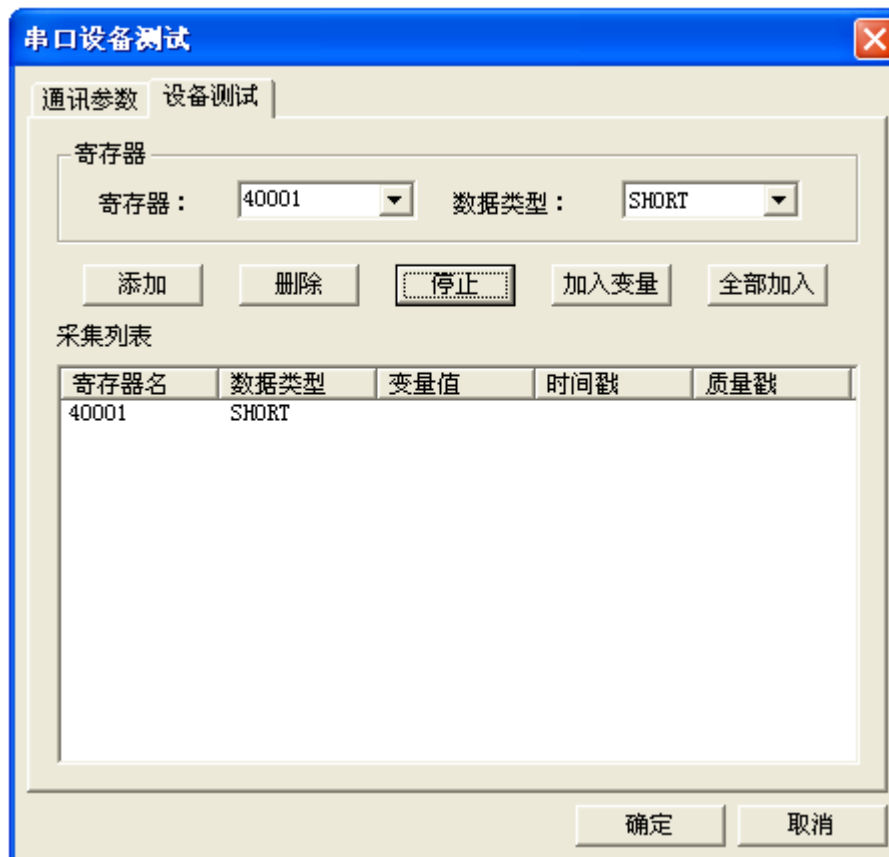

- 40001
- 40002
- 40003
- 40004



注意设备地址选为 1

## 与组态软件的连接

在组态软件中，寄存器对照表：

序号	寄存器名称	寄存器地址	数据类型
1	CO2 浓度	40001	整型
2	温度	40002	整型
3	湿度	40003	整型
4	光照度	40004	整型
5	量程缩放系数	40005	整型
6	偏移量寄存器	40006	整型
7	报警参数	40007	整型



上海搜博实业有限公司

电话：021-51083595

中文网址：<http://www.sonbest.com>

英方网址：<http://www.sonbus.com>

地址：上海市中山北路 198 号 19 楼